


リモートシャック 制御系統図

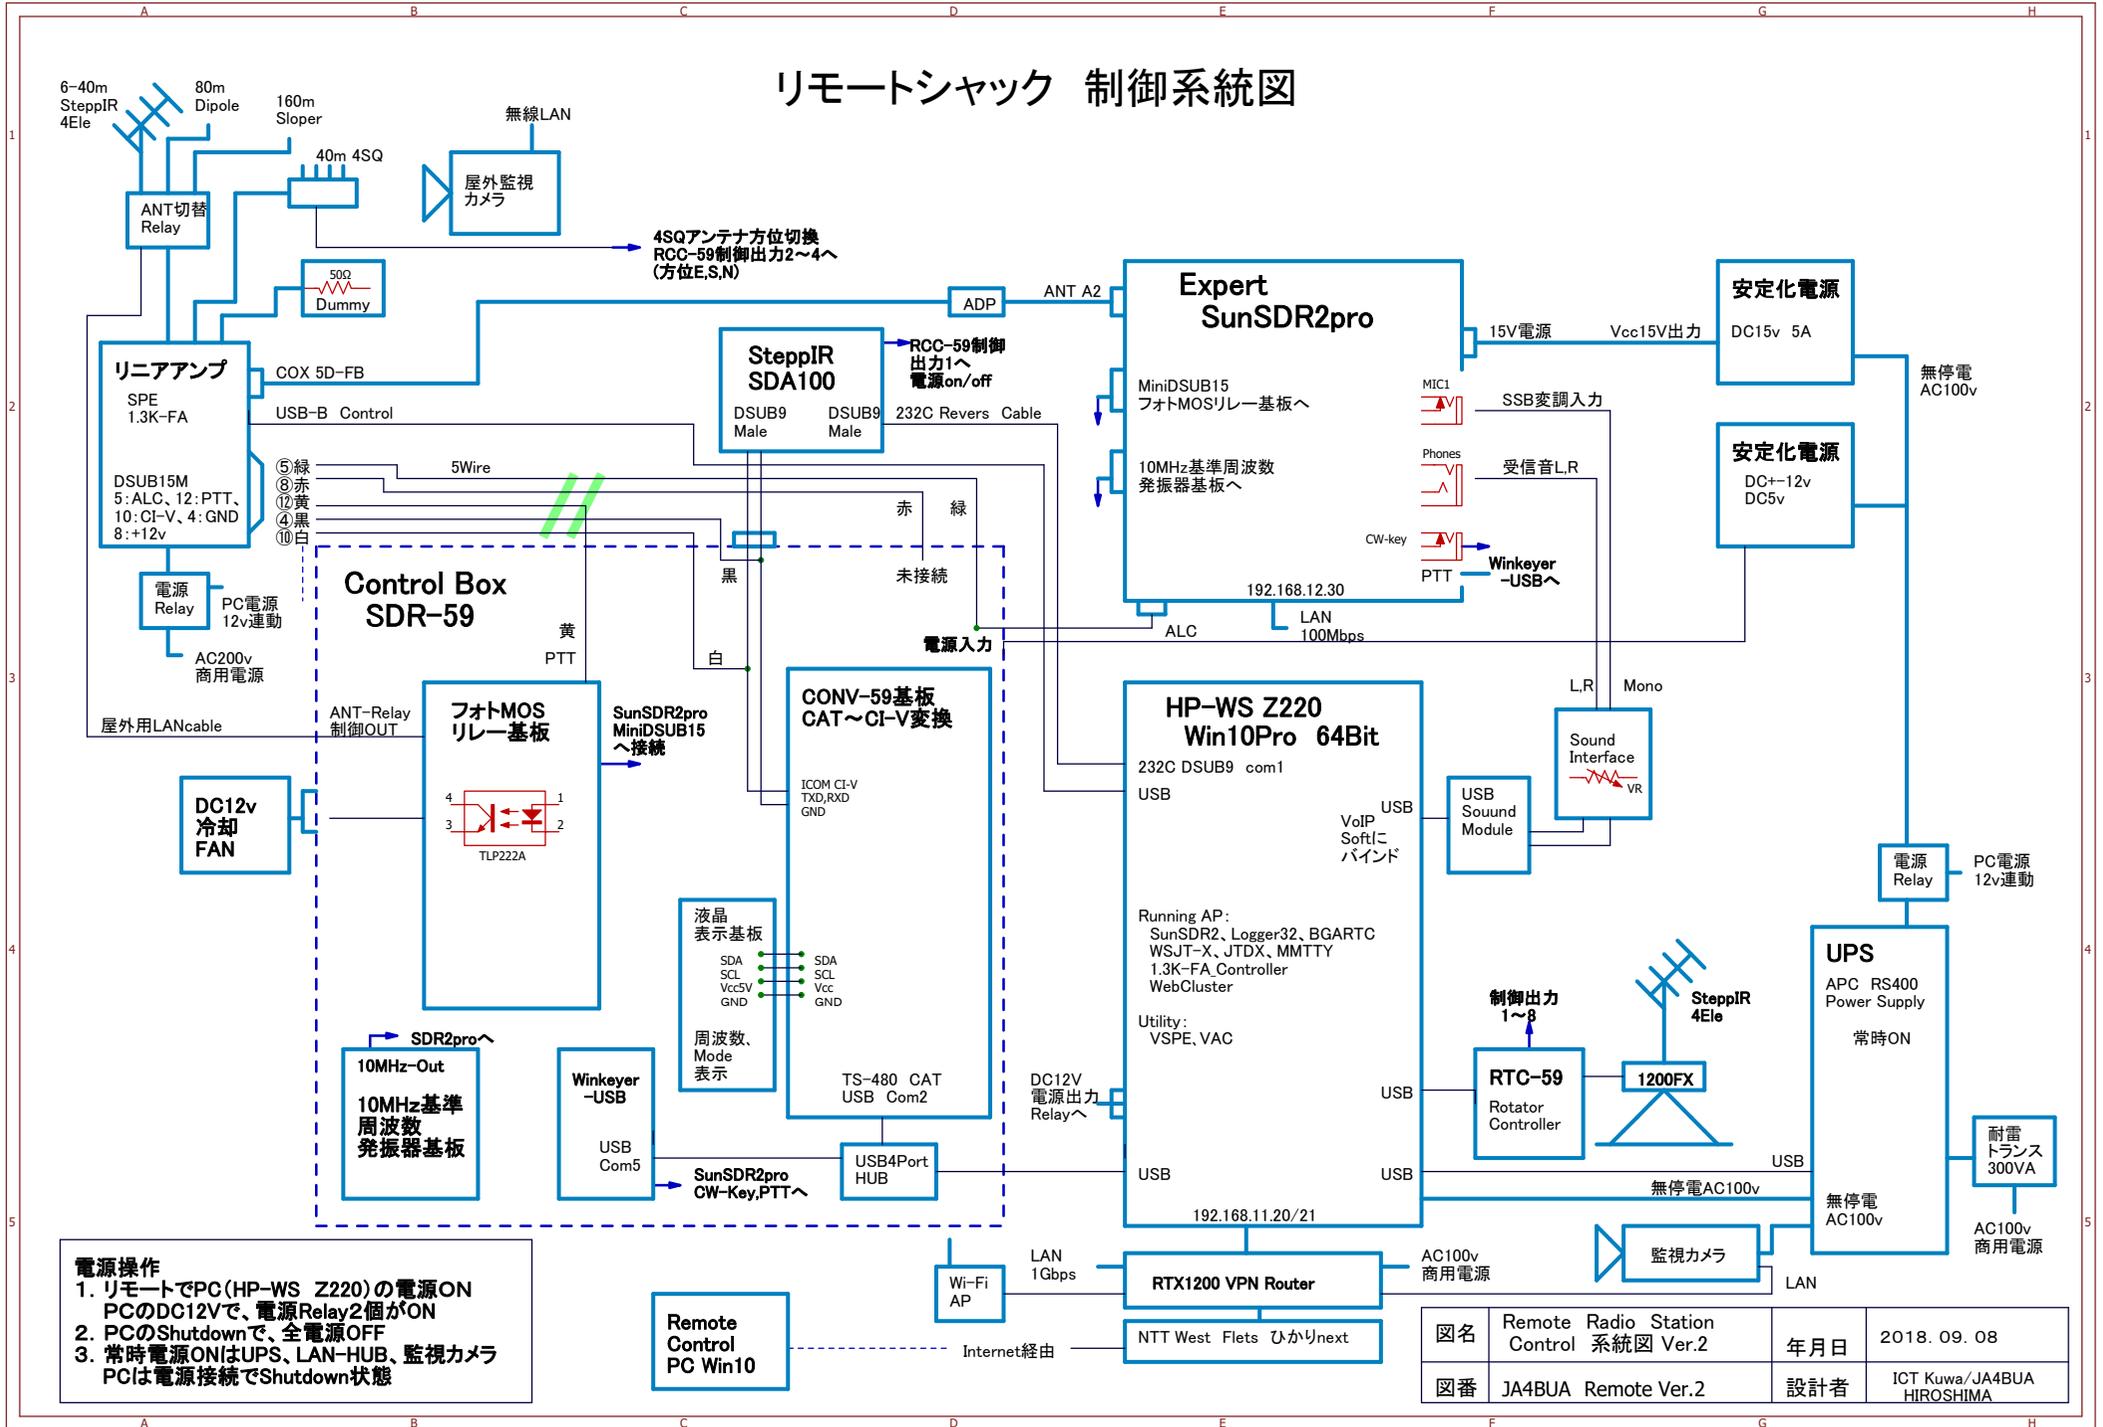

電源操作
 1. リモートでPC (HP-WS Z220) の電源ON
 PCのDC12Vで、電源Relay2個がON
 2. PCのShutdownで、全電源OFF
 3. 常時電源ONはUPS、LAN-HUB、監視カメラ
 PCは電源接続でShutdown状態

図名	Remote Radio Station Control 系統図 Ver.2	年月日	2018. 09. 08
図番	JA4BUA Remote Ver.2	設計者	ICT Kuwa/JA4BUA HIROSHIMA